
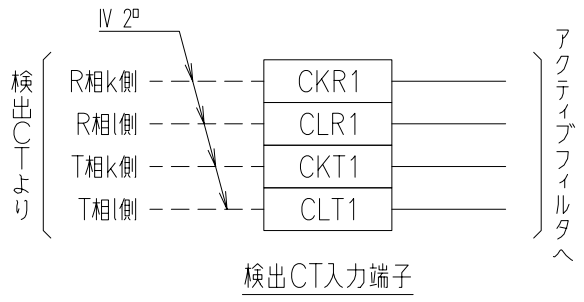


フリッカ抑制装置 300kVA アクティブフィルタ方式

(注記) 金属ケース等のA種、C、D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別(JEM1134準拠)

三相回路	
第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒
単相回路	
第1相	赤
中性相	黒
第2相	青
直流	
正極(P)	赤
負極(N)	青

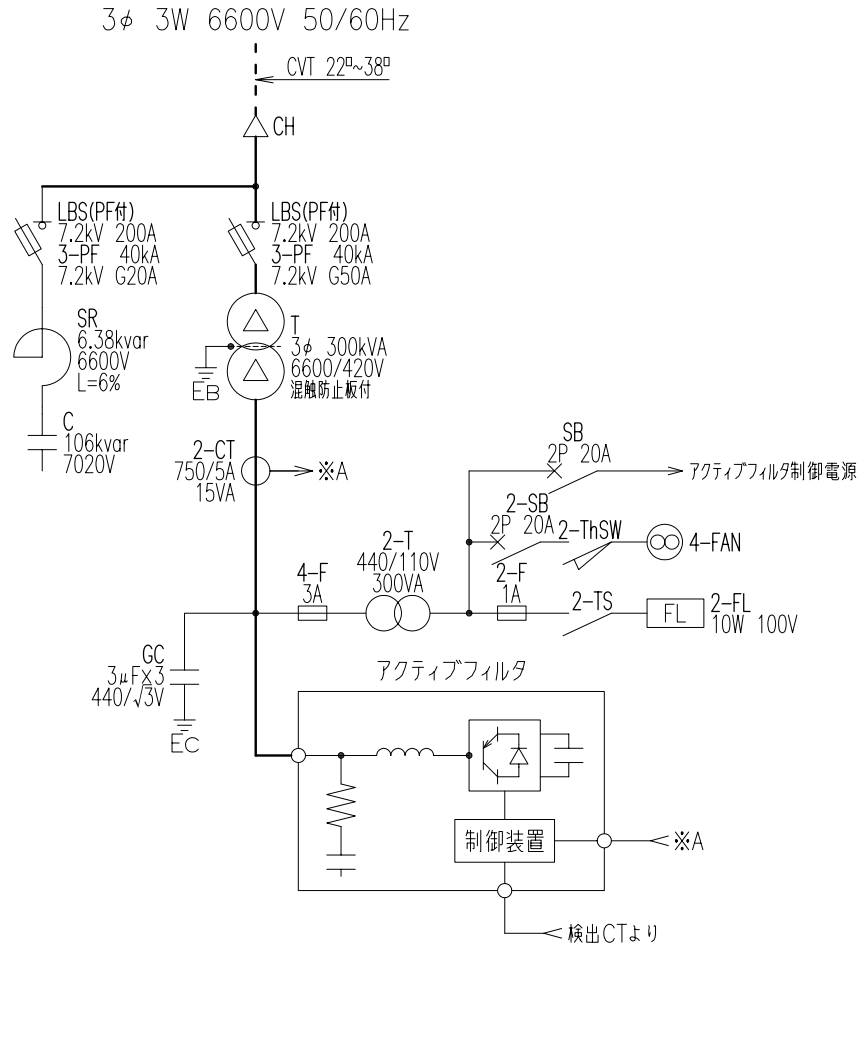

検出CTより		IV 2°		検出CT入力端子		アクティブフィルタへ						
3	追加：混防板接地	2009. 04. 14	承認 APRD.	検図 CHKD.	製図 DRWN.	設計 DSND.	単位 DIM	担当 CHR.G.	管理番号 LOT.NO.	御注文主 CUSTOMER	殿	
2	一部修正	2004. 03. 22	2009.04.14	2009.04.14	2009.04.14	2009.04.14	mm	日付 DATE	用途 USE	品名 TITLE	シート番号 SHT.NO	
1	一部修正	2002. 08. 05	奥田	鍛冶	南	鍛冶	尺度 SCALE	2001. 08. 20	フリッカ抑制装置 300kVA	単線結線図		
記号 MARK	変更記号 CHANGE CONTENTS	日付 DATE					×	図番 DWG.NO	AF300A23			
								淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.				