納入先 ACCEPTER
殿

フリッカ抑制装置500kVA
アクティブフィルタ方式

(注記) 金属ケース等のA種、C,D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別(JEM1134準拠)

三相回路

第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒

単相回路

第1相	赤
中性相	黒
第2相	青

直流

正極(P)	赤
負極(N)	青

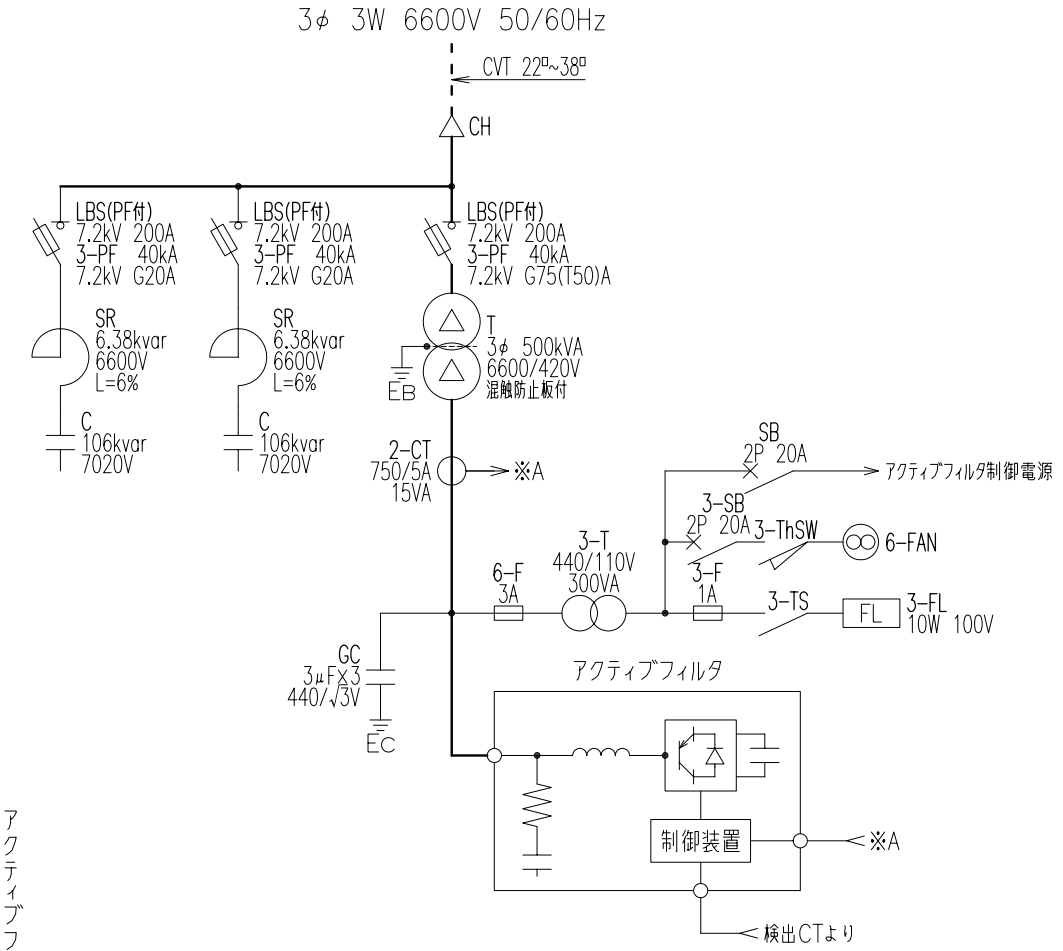

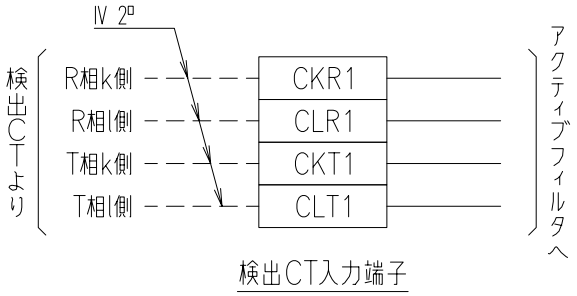

検出CT入力端子

記号 MARK	変更記事 CHANGE CONTENTS	日付 DATE
3	追加:混防板接地	2009. 03. 11
2	一部修正	2004. 03. 22
1	一部修正	2002. 08. 05

承認 APRD.	検図 CHKD.	製図 DRWN.	設計 DSND.	単位 DIM
2009.03.11 奥田	2009.03.11 鍛治	2009.03.11 南	2009.03.11 鍛治	mm

担当 CHRG.	管理番号 LOT.NO.	御注文主 CUSTOMER 殿	
日付 DATE 2001. 08. 21	用途 USE フリッカ抑制装置 500kVA	品名 TITLE 単線結線図	シート番号 SHT.NO
尺度 SCALE χ	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.	図番 DWG.NO AF500A23	