納入先　ACCEPTER
殿

フリッカ抑制装置1300kVA
アクティブフィルタ方式

（注記）　金属ケース等のA種、C,D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別（JEM1134準拠）

三相回路

第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒

単相回路

第1相	赤
中性相	黒
第2相	青

直流

正極(P)	赤
負極(N)	青

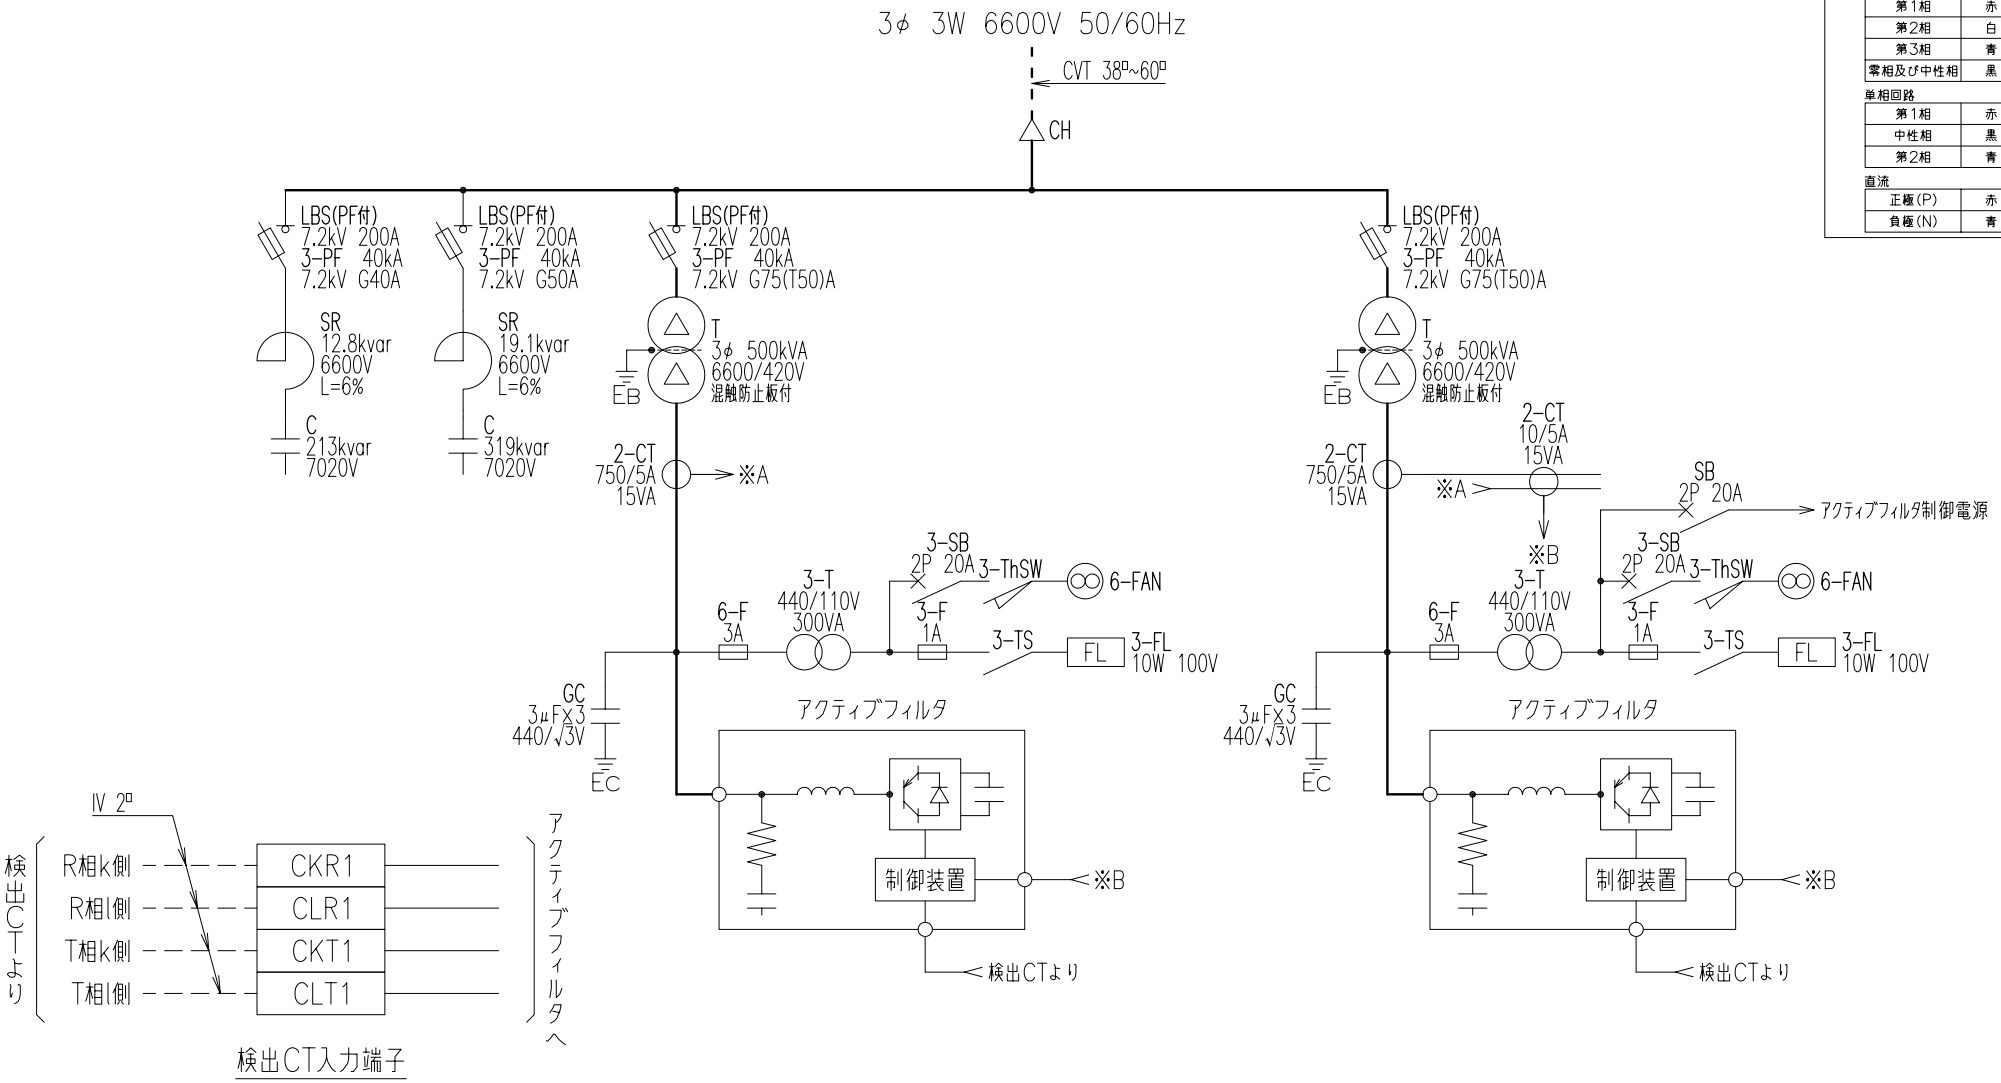

検出CT入力端子

担当 CHRG.	管理番号 LOT.NO.	御注文主 CUSTOMER 殿
日付 DATE 2001. 08. 20	用途 USE フリッカ抑制装置　1300kVA	品名 TITLE 単線結線図　シート番号 SHT.NO
尺度 SCALE χ	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.	図番 DWG.NO AFD00A26

記号 MARK	変更記事 CHANGE CONTENTS	日付 DATE	承認 APRD.	検図 CHKD.	製図 DRWN.	設計 DSND.	単位 DIM
6	追加：混防板接地　変更：C	2009. 04. 14	2009.04.14	2009.04.14	2009.04.14	2009.04.14	mm
5	変更：C	2005. 02. 02	奥田	鍛治	南	鍛治	
4	一部修正	2004. 03. 22					