
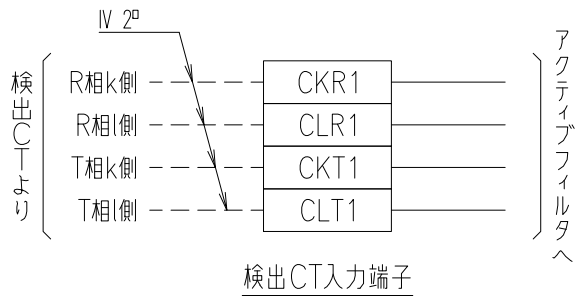


# フリッカ抑制装置 300kVA アクティブフィルタ方式

(注記) 金属ケース等のA種、C、D種及びその他の接地工事等は、標記を省略致しております。

相による色別 (JEM1134準拠)

三相回路	
第1相	赤
第2相	白
第3相	青
零相及び中性相	黒
単相回路	
第1相	赤
中性相	黒
第2相	青
直流	
正極 (P)	赤
負極 (N)	青

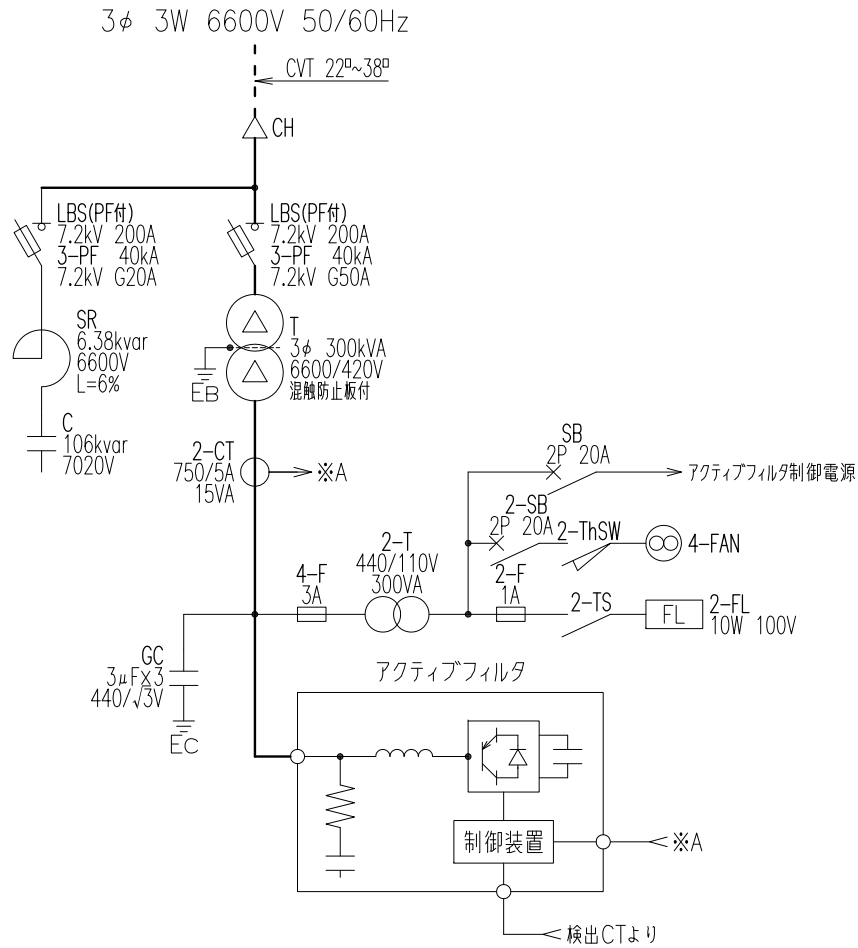

担当	CHRG.	管理番号	LOT.NO.	御注文主	CUSTOMER	殿
日付	DATE	用途	USE	品名	TITLE	シート番号
2013.06.19	2013.06.19	フリッカ抑制装置	300kVA	単線結線図		SHT.NO
尺度	SCALE	淀川変圧器株式会社 YODOGAWA TRANSFORMER CO.,LTD.		図番	DWG.NO	AF300A60
単位	DIM					
mm	mm					

承認	APRD.	2013.06.19	検図	CHKD.	2013.06.19	製図	DRWN.	2013.06.19	設計	DSND.	2013.06.19
記号	変更	記書	目付	DATE	奥田(祐)	奥田(卓)	松木	奥田(卓)			
MARK	CHANGE	CONTENTS	DATE								